La GTB Light Smart & Connective

Catalogue de produits & services

SEPTEMBRE 2026



OPEN
OPTIMISATION & PILOTAGE ÉNERGÉTIQUE
par Rexel

SMART & CONNECTIVE

Rexel

sommaire

La GTB Light **03**

Les cas d'usage GTB Light **04**

Les produits GTB Light **08**

- Automate 08
- Contrôle & commande 08
- CVC 14
- Mesure & monitoring 17
- Répéteur 21

Abonnements et services OPEN **23**



SMART & CONNECTIVE

À DÉCOUVRIR
SUR REXEL.FR


La GTB Light qui s'installe partout, rapidement et sans travaux !


Et si on révolutionnait la GTB, m² après m² ?

Une GTB clé en main pour simplifier l'exploitation de vos bâtiments et accélérer vos économies d'énergie.

- Déploiement rapide, sans travaux lourds ni interruption d'activité.
- Supervision et gestion à distance depuis une plateforme unique.
- Solution complète 100 % Cloud, évolutive et prête à l'emploi.
- Compatible avec les équipements existants.
- Optimisation continue des consommations énergétiques.
- Jusqu'à **40 % d'économies d'énergie** grâce à des scénarios automatisés et intelligents.


L'architecture GTB light :

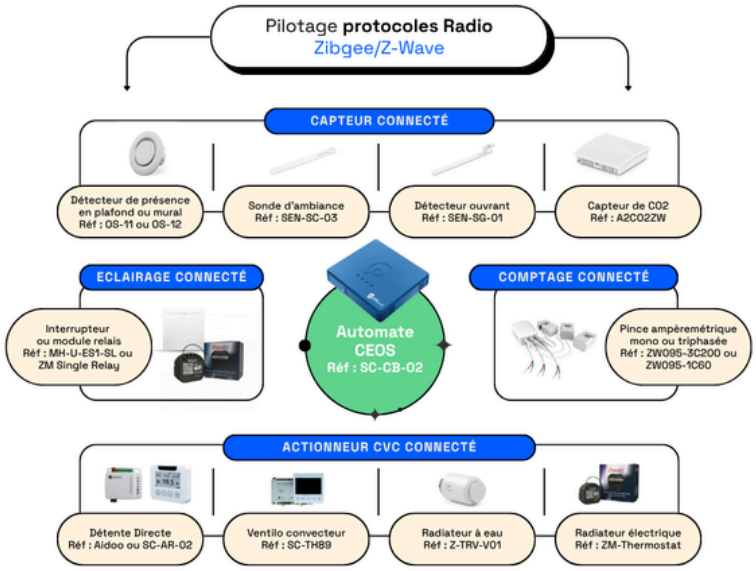

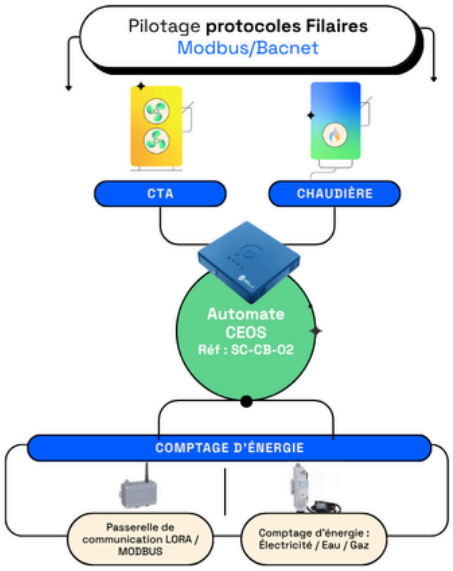



Cas clients

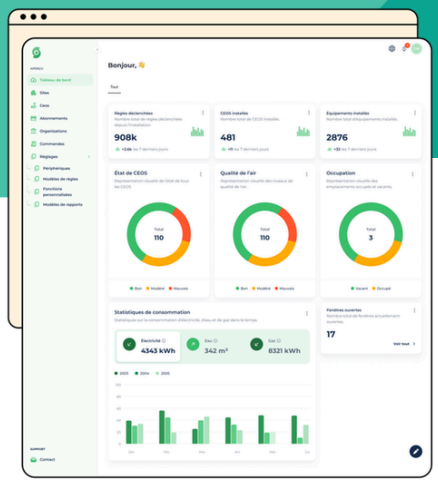

PLATEFORME SAAS

Editeur de notre propre
plateforme de supervision

Commerce



Matériel installé :

- **1500 m2** de surface
- **1** automate CEOS
- **12** modules radio



Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes;
- **Arrêt éclairage** et **réduction du chauffage/climatisation** après fermeture;
- Arrêt de l'éclairage et **réduction du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d'inoccupation des locaux sociaux;
- **Allumage de l'éclairage** et du **chauffage/climatisation automatisé** selon programmation horaire.

Résultats obtenus

- **15% d'économie d'énergie en moyenne** et jusqu'à 30% sur certains sites;
- **5 heures d'installation** en moyenne sur un site à 1 seul technicien;
- **2 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement);
- **0 perte d'activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service.

Hôtelier



Matériel installé :

- **50 chambres**
- **8** automate CEOS
- **150** modules radio



Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes
- **Arrêt éclairage** et **réduit du chauffage/climatisation** après fermeture
- Arrêt de l'éclairage et **réduit du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d'inoccupation des locaux sociaux
- **Allumage de l'éclairage** et du **chauffage/climatisation automatisé** selon programmation horaire

Résultats obtenus

- **17% d'économie d'énergie en moyenne** et jusqu'à 30% sur certains sites
- **1 heures d'installation** en moyenne par chambre à 1 technicien
- **4 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement)
- **0 perte d'activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service

Cas d’usage

Santé



Matériel installé :

- **50** chambres
- **8** automate CEOS
- **150** modules radio



Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes
- **Arrêt éclairage** et **réduit du chauffage/climatisation** après fermeture
- Arrêt de l’éclairage et **réduit du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d’inoccupation des locaux sociaux
- **Allumage de l’éclairage** et du **chauffage/climatisation automatisé** selon programmation horaire

Résultats obtenus

- **12% d’économie d’énergie en moyenne** et jusqu’à 30% sur certains sites
- **1 heures d’installation** en moyenne par chambre à 1 technicien
- **4 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement)
- **0 perte d’activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service

Concession automobile



Matériel installé :

- **3 000 m2** de surface
- **5** automate CEOS
- **90** modules radio




Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes
- **Arrêt éclairage** et **réduit du chauffage/climatisation** après fermeture
- Arrêt de l’éclairage et **réduit du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d’inoccupation des locaux sociaux
- **Allumage de l’éclairage** et du **chauffage/climatisation automatisé** selon programmation horaire

Résultats obtenus

- **15% d’économie d’énergie en moyenne** et jusqu’à 30% sur certains sites
- **1 heures d’installation** en moyenne par chambre à 1 technicien
- **3 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement)
- **0 perte d’activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service

Restauration

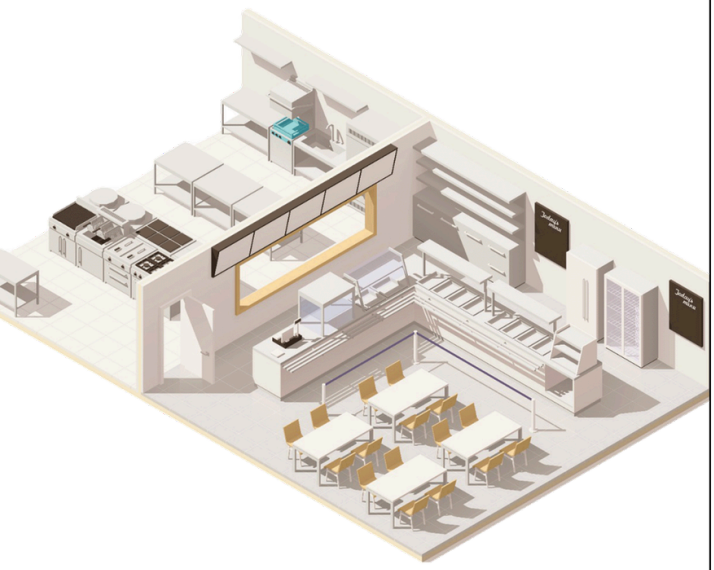

Matériel installé :

- **500 m2** de surface
- **1** automate CEOS
- **15** modules radio




Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes
- **Arrêt éclairage** et **réduit du chauffage/climatisation** après fermeture
- Arrêt de l'éclairage et **réduit du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d'inoccupation des locaux sociaux
- **Allumage de l'éclairage** et du **chauffage/climatisation automatisé** selon programmation horaire

Résultats obtenus

- **15% d'économie d'énergie en moyenne** et jusqu'à 30% sur certains sites
- **5 heures d'installation** en moyenne sur un site de 500 m2 à 2 techniciens
- **4 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement)
- **0 perte d'activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service

Salle de sport

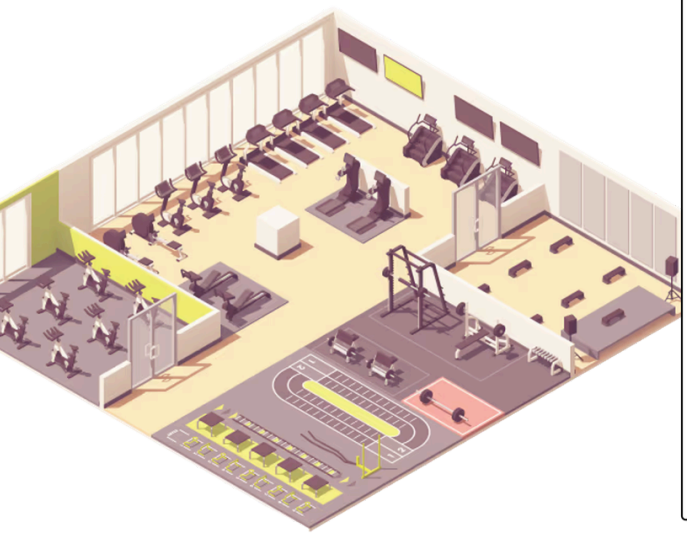

Matériel installé :

- **500 m2** de surface
- **1** automate CEOS
- **10** modules radio



Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes
- **Arrêt éclairage** et **réduit du chauffage/climatisation** après fermeture
- Arrêt de l'éclairage et **réduit du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d'inoccupation des locaux sociaux
- **Allumage de l'éclairage** et du **chauffage/climatisation automatisé** selon programmation horaire

Résultats obtenus

- **15% d'économie d'énergie en moyenne** et jusqu'à 30% sur certains sites
- **4 heures d'installation** en moyenne sur un site de 500 m2 à 2 techniciens
- **3 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement)
- **0 perte d'activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service

Cas d'usage

Réseau d'agences



Matériel installé :

- **300 m2** de surface
- **1** automate CEOS
- **18** modules radio



Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes;
- **Arrêt éclairage** et **réduction du chauffage/climatisation** après fermeture;
- Arrêt de l'éclairage et **réduction du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d'inoccupation des locaux sociaux;
- **Allumage de l'éclairage** et du **chauffage/climatisation automatisé** selon programmation horaire.

Résultats obtenus

- **15% d'économie d'énergie en moyenne** et jusqu'à 30% sur certains sites;
- **5 heures d'installation** en moyenne sur un site de 300 m2 à 2 techniciens;
- **2 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement);
- **0 perte d'activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service.

Bureaux



Matériel installé :

- **30 pièces**
- **5** automate CEOS
- **90** modules radio



Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes
- **Arrêt éclairage** et **réduit du chauffage/climatisation** après fermeture
- Arrêt de l'éclairage et **réduit du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d'inoccupation des locaux sociaux
- **Allumage de l'éclairage** et du **chauffage/climatisation automatisé** selon programmation horaire

Résultats obtenus

- **15% d'économie d'énergie en moyenne** et jusqu'à 30% sur certains sites
- **1 heure d'installation** en moyenne dans une pièce à 1 technicien
- **4 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement)
- **0 perte d'activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service

Etablissement public



Matériel installé :

- **500 m2** de surface
- **2** automate CEOS
- **40** modules radio



Scénarios principaux :

- **Limitation des températures** de consignes
- **Arrêt éclairage** et **réduit du chauffage/climatisation** après fermeture
- Arrêt de l'éclairage et **réduit du chauffage/climatisation** au bout de 10 minutes d'inoccupation des locaux sociaux
- **Allumage de l'éclairage** et du **chauffage /climatisation automatisé** selon programmation horaire

Résultats obtenus

- **15% d'économie d'énergie en moyenne** et jusqu'à 30% sur certains sites
- **2 heures d'installation** en moyenne dans une pièce à 1 technicien
- **4 années seulement pour atteindre le TRI** (temps de retour sur investissement)
- **0 perte d'activité** durant toute la durée des travaux et de la mise en service

Une architecture de **GTB innovante**

Ecosystème de matériel :

- Un automate multi protocole
- Des objets connectés en radio
- Eligible conformité BACS




Multi protocoles :

zigbee | Z-WAVE
Modbus | BACnet

Partenaires technologiques :

legrand | AIRZONE | heatit
Schneider Electric | NODON | SENSATIVE

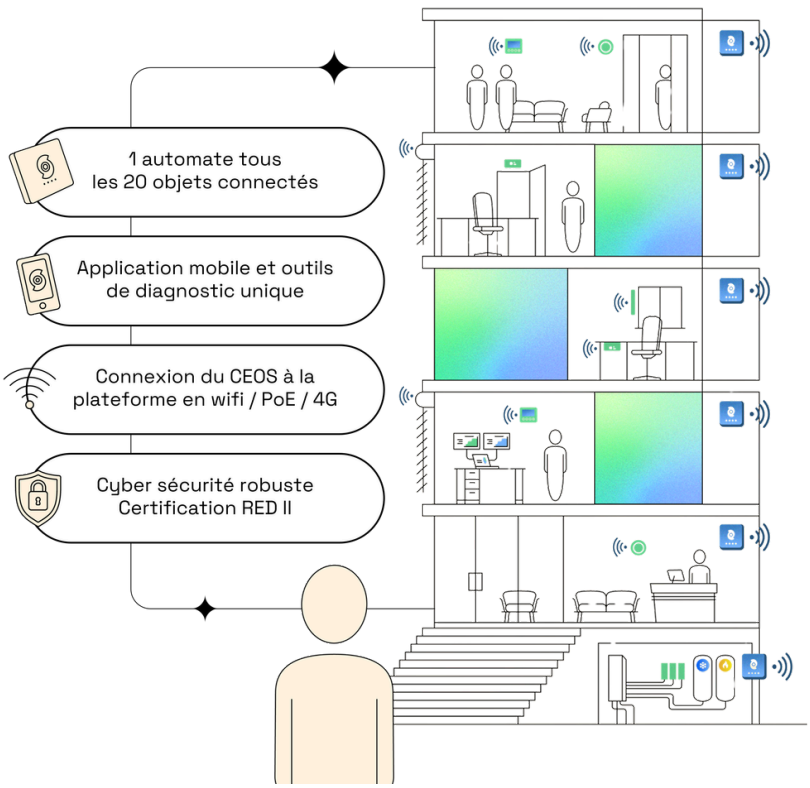



Les produits GTB Light

Automate



Le contrôleur GTB Light CEOS V2, au cœur du système Smart and Connective, collecte les données et contrôle les systèmes pour optimiser la performance énergétique. Souscription d'un abonnement annuel obligatoire.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Automate CEOS - GTB Light	Z-Wave - Zigbee - Modbus (RTU - TCP/IP) - BACnet IP	1	ONNSC-CB-02

Contrôle & commande




Drivia - le contacteur connecté permet le pilotage des postes énergivores du logement (chauffe-eau, véhicules électriques, départs électriques divers,...).

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Contacteur connecté Drivia multifonction silencieux 1P 20AX 230V~- 1 module	Zigbee 3.0	1	LEG412171



Interrupteur mural Z-Wave, sans neutre. Dédié au pilotage de tous types d'éclairages (dont LED) dans les bâtiments tertiaires.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Interrupteur double - Puissance maximum : 2x600W résistif.	Z-Wave	1	ONNMH-U-ES2-SL
Interrupteur simple - Puissance maximum : 800W résistif.	Z-Wave	1	ONNMH-U-ES1-SL



Interrupteurs doubles connectés permet de contrôler les éclairages.

Netatmo

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Interrupteur double avec Neutre connecté dooxie with Netatmo sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	LEG600082A
Interrupteur filaire double Céliane with Netatmo avec Neutre - Blanc	Zigbee 3.0	1	LEGCB0416



Interrupteurs connectés permettant de contrôler les volets roulants et stores.

Netatmo

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Interrupteur pour volet roulant connecté dooxie with Netatmo sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	LEG600086A
Interrupteur pour volet roulant connecté dooxie with Netatmo sans plaque alu	Zigbee 3.0	1	LEG600186A
Interrupteur pour volet roulant connecté Mosaic with Netatmo sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	LEG077706LA
Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Blanc	Zigbee 3.0	1	LEGCB0431
Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Titanium	Zigbee 3.0	1	LEGCT0431
Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Noir	Zigbee 3.0	1	LEGCN0431
Interrupteur connecté pour volet roulant Céliane with Netatmo - blanc	Zigbee 3.0	10	LEG100064 $0126 $P
Interrupteur connecté pour volet roulant dooxie with Netatmo - blanc	Zigbee 3.0	10	LEG100084 $0724 $P



Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo avec Neutre, option variation, avec support et enjoliveur Blanc - à équiper d'une plaque de finition.

Netatmo

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Interrupteur filaire Céliane with Netatmo avec Neutre, avec variation - Blanc	Zigbee 3.0	1	LEGCB0409

Comment devenir installateur GTB Light ?

Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation !



Comment j'y accède ?

En scannant ce QR-Code :





Interrupteurs simples permettant de contrôler les éclairages.

Netatmo

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Interrupteur sans Neutre connecté Mosaic with Netatmo sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	077701LA
Interrupteur sans Neutre connecté dooxie with Netatmo sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	600081A
Interrupteur sans Neutre connecté dooxie with Netatmo sans plaque alu	Zigbee 3.0	1	LEG600181A
Interrupteur avec Neutre connecté Mosaic with Netatmo sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	LEG077708LA
Interrupteur avec Neutre connecté dooxie with Netatmo sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	LEG600090A
Interrupteur avec Neutre connecté dooxie with Netatmo sans plaque alu	Zigbee 3.0	1	LEG600090A
Interrupteur filaire Céliane with Netatmo sans Neutre, avec variation - Blanc	Zigbee 3.0	1	LEGCB0403
Interrupteur filaire Céliane with Netatmo sans Neutre, avec variation - Noir	Zigbee 3.0	1	LEGCN0403
Interrupteur filaire Céliane with Netatmo avec Neutre, avec variation - Blanc	Zigbee 3.0	1	LEGCB0409
Interrupteur filaire Céliane with Netatmo avec Neutre, avec variation - Titanium	Zigbee 3.0	1	LEGCT0409
Interrupteur filaire Céliane with Netatmo avec Neutre, avec variation - Noir	Zigbee 3.0	1	LEGCN0409



Micro module Z-Wave permettant de réaliser de la variation de lumière (variation de puissance) pour une charge résistive allant jusqu'à 500W. Sa taille permet une installation directement en fond de boite d'encastrement.

MCO HOME

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Micro module permettant de contrôler les lumières en intégrant de la variation	Z-Wave	1	ONNMH-P220



Module connecté permettant le contrôle des éclairages.

legrand

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Micromodule pour éclairage connecté installation with Netatmo 300W avec Neutre	Zigbee 3.0	1	LEGCB0409



Le Module Multifonction est un véritable couteau suisse vous permettant de contrôler différents équipements grâce à sa sortie à contact sec.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Module contact sec Zigbee 230V 16A 3680W, contrôle maison connectée, IP20	Zigbee 3.0	1	NODSIN-4-1-20



Module connecté Z-Wave avec 1 entrée (commande externe) et 1 sortie à contact 230V supportant jusqu'à 16A (pilotage TOR charge résistive jusqu'à 4000W). Installation possible en fond de boîte d'encastrement.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Module relais 16A forte charge Zwave	Z-Wave	1	ONNHEATITZMSINGLERELAY16A



Le Logic Group ZIF5028, module I/O Z-Wave polyvalent, offre 6 sorties relais 16A (libre de potentiel) et 6 entrées numériques. Il est adapté pour le relayage et le pilotage de charges directes jusqu'à 16A dans diverses applications.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Module relais Zwave - 6 entrées - 6 sorties 16A	Z-Wave	1	ONNZIF5028



Variateur bouton poussoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande : 1-10 V, type de commande : DALI. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI	Zigbee 3.0	1	GCHSR2421ZGPUSH

Jusqu'à 40% d'économies d'énergie

La GTB Light Smart & Connective propose une solution de pilotage intelligent axée sur la performance énergétique, grâce à une architecture innovante décentralisée et basée sur la technologie des objets connectés.

Pourquoi décentralisée ?
Tout simplement parce que le fait de prendre le contrôle au niveau des pièces maximise les économies d'énergie, avec des scénarios au plus proche des besoins des usagers.







Prises 16A connectées Legrand, vous permettent de piloter et programmer les appareils raccordés.

Netatmo

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Prise connectée Mosaic with Netatmo 16A sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	LEG077711LA
Pack 3 prises connectées Mosaic with Netatmo 16A sans plaque blanc	Zigbee 3.0	3	LEG077738LA
Prise connectée dooxie with Netatmo 16A sans plaque blanc	Zigbee 3.0	1	LEG600391A
Pack 3 prises connectées dooxie with Netatmo 16A sans plaque blanc	Zigbee 3.0	3	LEG600698A
Prise connectée dooxie with Netatmo 16A sans plaque alu	Zigbee 3.0	1	LEG600491A
Pack 3 prises connectées dooxie with Netatmo 16A sans plaque alu	Zigbee 3.0	3	LEG600798A
Prise 2P+T 16A Céliane with Netatmo - connexion à bornes automatiques - Blanc	Zigbee 3.0	1	LEGCB0460
Prise 2P+T 16A Céliane with Netatmo - connexion à bornes automatiques - Titanium	Zigbee 3.0	1	LEGCT0460
Prise 2P+T 16A Céliane with Netatmo - connexion à bornes automatiques - Noir	Zigbee 3.0	1	LEGCN0460
Prise de courant connectée dooxie with Netatmo - blanc	Zigbee 3.0	1	LEG100082



La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques.

legrand®

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -blanc	Zigbee 3.0	1	LEG064879
Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -graphite	Zigbee 3.0	1	LEG064883
Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -alu	Zigbee 3.0	1	LEG064898
Sortie de câble connectée compatible fil pilote 3000W -noir	Zigbee 3.0	1	LEG064847



Télérupteur connecté permettant de piloter à distance l'éclairage.

Netatmo

Désignation	**Protocole**	**Conditionnement**	**Référence Rexel**
Télérupteur connecté Drivia with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~ - 1 module	Zigbee 3.0	1	LEG412170



Ce micromodule permet de programmer et piloter à distance toute charge électrique en ON/OFF ne dépassant pas 14A. De par sa taille, le micromodule se place facilement dans une boite d'encastrement, une sortie de câbles ou une boite de dérivation.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser - Micromodule encastré pour pilotage ballon eau chaude	Zigbee 3.0	1	SCHCCTFR6730



L'interrupteur poussoir Wiser Ovalis permet de piloter un éclairage en commande manuelle ON/OFF en local ou à distance.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser Ovalis - bouton poussoir - 10A - zigbee - Blanc	Zigbee 3.0	1	SCHS320530W



Cet interrupteur sert à piloter les volets roulants filaires (montée/descente) et permet d'automatiser ces derniers en fonctions des paramètres météorologiques comme la température intérieure/extérieure ou encore lever/coucher du soleil

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser Ovalis - interrupteur volet-roulant - 4A - Blanc	Zigbee 3.0	1	SCHS320567W



Cette prise 16A connectée Wiser, vous permet de piloter et programmer les appareils raccordés.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser Ovalis - Prise 2P+T connectée - 16A - zigbee - Blanc	Zigbee 3.0	1	SCHS320559 $0126 $P



L'interrupteur variateur de lumière poussoir Wiser Ovalis permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser Ovalis - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - Blanc	Zigbee 3.0	1	SCHS320522W



CVC



Module connecté Z-Wave. Pilotage par régulation d'une charge résistive jusqu'à 4000W grâce à la sonde de température fournie. Installation possible directement en fond de boite d'encastrement.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Module thermostat 16A forte charge Zwave	Z-Wave	1	ONNHEATITZMTHERMOSTAT16A



Le thermostat de zone infrarouge Smart & Connective est unique en son genre avec sa double fonction de thermostat de zone intelligent et afficheur d'informations. Il est capable de communiquer avec CEOS et d'assurer des fonctionnalités de :
- Thermostat de zone : Prend le contrôle de n'importe quel type de CVC contrôlables en infrarouge.
- Afficheur : Affiche des informations dynamiques qui sont entièrement paramétrables et contrôlables.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Télécommande de zone infrarouge connecté	Zigbee 3.0	1	ONNSC-AR-02



Télécommande connectée pour contrôler split ou cassette intérieure (détente directe).

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Aidoo PRO - Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG...)		1	AIDOO
Aidoo PRO - Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG...)		1	AIDOO-PRO

Découvrez tous les Aidoo et Aidoo PRO compatibles

Disponibles sur Rexel.fr





Télécommande infrarouge Z-Wave pour contrôle d'unité intérieure. Bibliothèque IR pour plus de 250 marques de climatiseurs, mise à jour possible. Apprentissage des codes IR de la télécommande d'origine. Alimention non fournie de type USB-C.

Remotec TECHNOLOGY LTD.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Télécommande infrarouge sans écran d'affichage	Z-Wave	1	ONNZXT-800



Thermostat pour chauffages électrique/hydronique. Contrôlé via Z-Wave ou boutons, avec capteur intégré (2 externes possibles), mesure la consommation, ZeroX™ et charge maxi de 16A/3600W en 230VAC

heatit

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Thermostat pour radiateur électrique - 16A	Z-Wave	1	ONNZ-TRM6



Thermostat Z-Wave et régulateur déporté avec sonde PT1000 pour contrôle de ventilo-convecteur 2/4 tubes en 230V AC, contrôle vanne 230V, ventilation 3 vitesses 230V AC/24V AC.

SMART & CONNECTIVE

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Thermostat et régulateur déporté pour ventilo-convecteur	Z-Wave	1	ONNSC-TH89PART1&PART2



Thermostat ventilo convecteur, 2/4 tubes.

MCO HOME

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Thermostat ventilo convecteur 2 Tubes pilotage vitesses ventilation 0-10V	Z-Wave	1	ONNMH5-2D
Thermostat ventilo convecteur 4 Tubes pilotage vitesses ventilation 0-10V	Z-Wave	1	ONNMH5-4D
Thermostat ventilo convecteur 2 Tubes pilotage vitesses ventilation 230V	Z-Wave	1	ONNMH5-2A
Thermostat ventilo convecteur 4 Tubes pilotage vitesses ventilation 230V	Z-Wave	1	ONNMH5-4A
Thermostat ventilo convecteur 2 tubes + 2 fils (charge résistive)	Z-Wave	1	ONNMH5-4AE





La vanne connectée Z-TRV-V01 régule la température des radiateurs à eau via Z-Wave, programmable pour optimiser les économies d'énergie. Propose plusieurs types de raccordements standards pour une installation facile et autonome. A piles (non fournies).

Remotec TECHNOLOGY LTD.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Vanne thermostatique pour radiateur à eau	Z-Wave	1	ONNZ-TRV-V01



Ce micromodule encastré permet d'assurer le pilotage et la programmation à distance des radiateurs électriques Fil Pilote. Ce produit s'installe facilement dans une boite d'encastrement ou une sortie de câbles de par sa taille compacte.

Schneider Electric

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pilotage radiateur électrique fil pilote	Zigbee 3.0	1	SCHTHG_CCTFR6710



La tête de vanne thermostatique Wiser permet de piloter un chauffage à boucle d'eau chaude. Cet appareil possède une sonde de température pour piloter la chauffe selon la température demandée.

Schneider Electric

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee	Zigbee 3.0	1	SCHCCTFR6100



Ce thermostat filaire Odace Wiser permet de piloter une chaudière pour obtenir la bonne température, mais également de piloter la température du chauffage dans une pièce.

Schneider Electric

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser Odace - Thermostat connecté filaire - 2A - Blanc	Zigbee 3.0	1	SCHS520619 $0426 $P

Mesure & monitoring



Capteur de qualité de l'air Z-Wave pour monitorer le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) en intérieur. Sans écran, lecture via portail hypervision. Alimenté en 12V avec l'alimentation non fournie.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Capteur de qualité d'air CO2 / température / humidité	Z-Wave	1	ONNA2CO2ZW



Capteur de qualité de l'air pour surveiller le CO2 (ppm), la température (°C) et l'humidité (%) dans un environnement intérieur (moyen-grand volume). Avec écran pour affichage des données.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Capteur de qualité d'air CO2, humidité, température	Z-Wave	1	ONNUT33-ACO2-ZW



EMDX³, centrale de mesure qui communique les valeurs au système de supervision ou de gestion d'énergie, en vue d'optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Centrale de mesure EMDX³ affichage LCD avec sortie RS485/impulsion - 4 modules	Modbus	1	LEG412051
Centrale de mesure 4 modules DIN raccordement via TI Modbus RS485	Modbus	1	LEG412045
Centrale de Mesure - 96x96 mm- raccordement via TI - Modbus RS485	Modbus	1	LEG412047
Centrale de mesure multifonction EMDX³ Access - montage porte ou plastron	Modbus	1	LEG412052
Centrale de mesure multifonction EMDX³ Premium - montage sur porte ou plastron	Modbus	1	LEG412053



Drivia - le compteur d'énergie connecté permet de mesurer et visualiser la production solaire ou la consommation électrique d'un circuit monophasé.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo avec 1 tore - 1 module	Zigbee 3.0	1	ONNA2CO2ZW





Compteur électrique monophasé Z-Wave jusqu'à 60A. Installation facile avec pince ampèremétrique ouvrables, sans modifier le tableau électrique.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Compteur électrique monophasé avec pince ampèremetrique 60A/phase	Z-Wave	1	ONNZWA046-C1P60A



Compteur électrique triphasé Z-Wave (ou 3 départs monophasés) jusqu'à 200A par phase. Installation facile avec pinces ampèremétriques ouvrables, sans modifier le tableau électrique.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Compteur électrique triphasé avec pinces ampèremetriques 200A/phase	Z-Wave	1	ONNZWA046-C3P200A




Light Up, détecteur de présence connectable à installer au plafond pour gérer l'éclairage en ON/OFF et variation avec capteurs environnementaux, spécial bureaux et espaces de travail, s'inscrit dans le respect des décrets BACS et tertiaire.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Détecteur Light Up Avancé avec variation et multi-capteurs DALI broadcast	Zigbee 3.0	1	LEG048571
Détecteur Light Up Avancé variation, multi-capteurs et comptage DALI broadcast	Zigbee 3.0	1	LEG048572
Détecteur Light Up avec variation espaces de travail DALI broadcast	Zigbee 3.0	1	LEG048552
Détecteur Light Up avec variation lieux de passage DALI broadcast	Zigbee 3.0	1	LEG048554
Détecteur Light Up Avancé avec variation et multi-capteurs DALI multicast	Zigbee 3.0	1	LEG048573
Détecteur Light Up Avancé variation, multi-capteurs et comptage DALI multicast	Zigbee 3.0	1	LEG048574
Détecteur Light Up avec variation espaces de travail DALI multicast	Zigbee 3.0	1	LEG048555
Détecteur Light Up avec variation lieux de passage DALI multicast	Zigbee 3.0	1	LEG048556

CONFIGURATEUR GTB LIGHT

Et si choisir votre GTB devenait simple ?

Testez notre configurateur GTB Light et obtenez une recommandation personnalisée instantanément !





EMDX³, compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit monophasé en aval du comptage de distribution d'énergie.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Compteur monophasé EMDX³ non MID raccordement direct 45A - 1 module sortie RS485	Modbus	1	LEG412068
Compteur monophasé EMDX³ non MID raccordement direct 63A -2 modules sortie RS485	Modbus	1	LEG412081
Compteur monophasé EMDX³ MID raccordement direct 63A - 2 modules - sortie RS485	Modbus	1	LEG412083
Compteur monophasé EMDX³ non MID raccordement direct 63A -2 modules sortie RS485	Modbus	1	LEG412081
Compteur monophasé EMDX³ MID raccordement direct 63A - 2 modules - sortie RS485	Modbus	1	LEG412083
Compteur monophasé EMDX³ non MID raccordement direct 63A -2 modules sortie RS485	Modbus	1	LEG412081
Compteur monophasé EMDX³ MID raccordement direct 63A - 2 modules - sortie RS485	Modbus	1	LEG412083
Compteur triphasé EMDX³ - non MID - raccordement direct 125 A - 6 modules	Modbus	1	LEG412074
Compteur triphasé EMDX³ - MID - raccordement direct 125 A - 6 modules	Modbus	1	LEG412075
Compteur triphasé EMDX³ non MID raccordement direct 63A - sortie RS485 4 modules	Modbus	1	LEG412091
Compteur triphasé EMDX³ MID raccordement direct 63A - 4 modules - sortie RS 485	Modbus	1	LEG412093
Compteur modulaire 3P EMDX³ non MID raccordement TI 5A sortie RS485 - 4 modules	Modbus	1	LEG412041
Compteur triphasé EMDX³ MID raccordement TI 5A avec sortie RS485 - 4 modules DIN	Modbus	1	LEG412043
Centrale de mesure modulaire pour tores Rogowski souples ouvrants	Modbus	1	LEG412048
Centrale de mesure sur porte pour tores Rogowski souples ouvrants	Modbus	1	LEG412049



Détecteur d'occupation Z-Wave, il peut détecter et distinguer avec précision les mouvements mineurs et même les signaux respiratoires.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Détecteur d'occupation à encastrer en plafond et orientable	Z-Wave	1	ONNMH-OS11
Détecteur d'occupation à encastrer dans un mur	Z-Wave	1	ONNMH-OS12





Détecteur d'ouvrant Z-Wave surveillant en temps réel les changements d'état ouverts/fermés des portes et fenêtres. Fonctionnement sur batterie. Convient pour les applications intérieures et extérieures.

SENSATIVE

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Détecteur d'ouvrant pour fenêtres et portes	Z-Wave	1	ONNSEN-SG-01



Light Up, un détecteur magnétique d'ouverture radio qui envoie son statut par ordre radiofréquence lors d'un changement d'état : ouverture ou fermeture.

legrand

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Détecteur contact de porte et de fenêtre Light Up	Zigbee Green Power	1	LEG048575



Light Up, un détecteur de présence connectable à installer au plafond pour gérer l'éclairage en ON/OFF, spécial bureaux et espaces de travail.

legrand

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Détecteur Light Up espaces de travail ON/OFF	Zigbee 3.0	1	LEG048551
Détecteur Light Up lieux de passage ON/OFF	Zigbee 3.0	1	LEG048553



Sonde Z-Wave permettant de mesurer la température (°C), l'humidité (%) et la luminosité (lux). Fonctionnement sur batterie. Convient pour les applications intérieures et extérieures.

SENSATIVE

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Sonde de température, humidité et luminosité intérieur/extérieur	Z-Wave	1	ONNSEN-SC-03



Ce détecteur de mouvement et de luminosité vous permet de piloter automatiquement les fonctions Smart And Connective associées.

Schneider Electric

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité	Zigbee 3.0	1	SCHCCT595012



EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l'énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Module auxiliaire de signalisation EMS CX ³ CA+SD - 0,5 module	Modbus	1	LEG414929
Module concentrateur d'impulsions EMS CX³ 3 circuits compteurs impulsions -1 mod	Modbus	1	LEG414926
Module de mesure 3x monophasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module	Modbus	1	LEG414918
Module de mesure monophasé + tore fermé EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module	Modbus	1	LEG414919
Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module	Modbus	1	LEG414920
Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 125A - 1 module	Modbus	1	LEG414921
Module mesure hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 630A - 1 module	Modbus	1	LEG414922
Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 1600A	Modbus	1	LEG414924
Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 3200A	Modbus	1	LEG414925
Module de mesure pour hautes intensités + tores ouverts EMS CX³ jusqu'à 6300A	Modbus	1	LEG414927

Répéteur



Amplifie et répète les signaux faibles augmentant la portée des appareils et améliore la robustesse des réseaux maillés Z-Wave.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Répéteur et amplificateur de signaux Z-Wave	Z-Wave	1	ONNZW189-C15



Amplifie et répète les signaux faibles augmentant la portée des appareils et améliore la robustesse des réseaux maillés Zigbee.

Désignation	Protocole	Conditionnement	Référence Rexel
Répéteur et amplificateur de signaux Zigbee	Zigbee 3.0	1	ONNZGA001-C15



Les abonnements OPEN

Abonnements

Après l'activation de vos CEOS, un abonnement vous sera facturé pour chaque CEOS activé.
Cet abonnement vous permettra de visualiser vos scénarios, vos économies ainsi que vos besoins en maintenance et en entretien. Votre tableau de bord est entièrement personnalisable et multilingue ! De plus, notre portail est multisite, vous permettant de tout superviser au même endroit.

Le prix de l'abonnement de base est de 200€ par an et par CEOS.
Le prix de l'add-on Modbus est de 60€ supplémentaires par an et par CEOS.

Services GTB Light

Comment devenir installateur GTB Light ?

Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation !



Comment j'y accède ?

En scannant ce QR-Code :

Offres d'accompagnement pilotage et suivi des bâtiments			
Désignation		Référence	Prix
Formation	Formation Open : Mise en œuvre d'une solution GTB Light : 2 jours en agence Rexel. Jour 1 : marché du smart building, système GTB/GTC, décret tertiaire / BACS, Classification GTB & dispositifs CEE, Solutions du marché, Découverte de l'offre Rexel, Simulation des outils, Services Rexel Jour 2 : TP : association des produits Smart & Connective via valises.	OPEFORMOPGTBL	890€ HT

Vous n'avez pas encore suivi la formation GTB Light ?
Nous vous aidons à mettre en service votre GTB !

Prêt-à-poser	Configuration automate CEOS Smart & Connective + étiquetage - Prix par automate CEOS	OPEPAPBOXGOP1P	30€ HT
	Association des produits au CEOS + étiquetage - Prix par produit	OPEPAPIOTGOP1P	25€ HT

Désignation	Référence	Prix

Nos services d'accompagnement complémentaires :

Mise en service	Rendez-vous 1 heure d'accompagnement pro à la mise en service Smart & Connective	OPEMESGTBLOP1H	120€ HT
Prise en main	Rendez-vous 1 heure d'accompagnement utilisateur à la prise en main Smart & Connective et OPEN	OPEPEMGTBLOP1H	140€ HT
Paramétrage	Analyse de l'expression de besoin + paramétrage de l'hypervision Smart & Connective en conséquence	OPEPARGTBLOP1H	110€ HT

Visite de site

Catégorie de Site	Désignation	Références	Prix*
Logistique	S<1000m²	OPEVISLOG1000	1 260,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEVISLOG3000	1 530,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEVISLOG5000	1 980,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEVISLOG10000	2 520,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEVISLOG20000	3 240,00 €
Industriel	S<1000m²	OPEVISIND1000	1 260,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEVISIND3000	1 530,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEVISIND5000	1 980,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEVISIND10000	2 520,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEVISIND20000	3 240,00 €
Magasin	S<1000m²	OPEVISMAG1000	1 260,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEVISMAG3000	1 530,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEVISMAG5000	1 980,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEVISMAG10000	2 520,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEVISMAG20000	3 240,00 €
Autre Tertiaire	S<1000m²	OPEVISTER1000	1 575,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEVISTER3000	1 912,50 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEVISTER5000	2 475,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEVISTER10000	3 150,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEVISTER20000	4 050,00 €
Bureaux	S<1000m²	OPEVISBUR1000	1 912,50 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEVISBUR3000	2 475,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEVISBUR5000	3 150,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEVISBUR10000	4 050,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEVISBUR20000	5 625,00 €

** Les prix des références ci-dessus sont hors location de nacelle et conducteur associé.*



Audit énergétique

- Comprendre les déperditions thermiques et les dysfonctionnements majeurs
- Identifier les postes de travaux à réaliser
- Obtenir 3 différents scénarios d'investissement

Catégorie de site	Désignation	Référence	Prix
Logistique	S<1000m²	OPEADTLOG1000	2 550,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEADTLOG3000	3 525,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEADTLOG5000	4 050,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEADTLOG10000	5 100,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEADTLOG20000	5 700,00 €
Industriel	S<1000m²	OPEADTIND1000	2 850,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEADTIND3000	3 825,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEADTIND5000	4 200,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEADTIND10000	5 400,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEADTIND20000	6 900,00 €
Magasins	S<1000m²	OPEADTMAG1000	3 150,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEADTMAG3000	4 125,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEADTMAG5000	4 350,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEADTMAG10000	5 700,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEADTMAG20000	7 500,00 €
Bureaux	<1000m²	OPEADTBUR1000	2 925,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEADTBUR3000	3 750,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEADTBUR5000	3 900,00 €
	5000m²< S< 10000m²	OPEADTBUR10000	5 100,00 €
	10000m²< S< 20000m²	OPEADTBUR20000	6 450,00 €
Autre Tertiaire	<1000m²	OPEADTTER1000	3 150,00 €
	1000m²< S< 3000m²	OPEADTTER3000	4 125,00 €
	3000m²< S< 5000m²	OPEADTTER5000	4 350,00 €

RÉGLEMENTATION

Dans le cadre du **Décret Tertiaire**, il est crucial de réaliser cette étude avant 2027 pour élaborer un plan d'action de réduction de consommation. Si les objectifs ne peuvent être atteints, une demande de modulation doit être soumise avant le 30 septembre 2027, justifiée par un audit énergétique.

Par ailleurs, selon la **loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013**, les grandes entreprises doivent effectuer un audit énergétique tous les quatre ans. Le texte adopté le **17 février 2025** renforce cette obligation en stipulant que les entreprises dont la consommation énergétique annuelle moyenne dépasse 10 TJ (soit environ 2 750 000 kWh) doivent également **réaliser un audit**, sauf si elles disposent d'un système de management de l'énergie.

Energy management

OPEN propose également des services d'Energie Management adaptés à vos besoins. L'objectif est d'aider les entreprises à optimiser leur consommation énergétique, réduire leurs coûts et minimiser leur impact environnemental.

Désignation		Référence	Prix
Pack Bronze	**Abonnement Pack Bronze (≤ 20 PDL)** Autonomie complète : Accès total à la plateforme OPEN. Services inclus : Installation du logiciel, formation, assistance, modélisation des consommations, newsletter mensuelle.	OPEPACKB1	150€ HT /PDL
	Abonnement Pack Bronze (> 20 PDL) Autonomie complète : Accès total à la plateforme OPEN. Services inclus : Installation du logiciel, formation, assistance, modélisation des consommations, newsletter mensuelle.	OPEPACKB2	130€ HT /PDL
Pack Argent	**Abonnement Pack Argent (≤ 20 PDL)** Accompagnement partiel : Inclut tous les services du Pack Bronze, plus un rapport d'étonnement et rapport annuel. Assistance technique pour le logiciel. Proposition d'installateurs pour les travaux.	OPEPACKA1	250€ HT /PDL
	Abonnement Pack Argent (> 20 PDL) Accompagnement partiel : Inclut tous les services du Pack Bronze, plus un rapport d'étonnement et rapport annuel. Assistance technique pour le logiciel. Proposition d'installateurs pour les travaux.	OPEPACKA2	200€ HT /PDL
Pack Or	**Abonnement Pack Or (≤ 20 PDL)** Accompagnement complet : Inclut tous les services des Packs Bronze et Argent, plus un rapport intermédiaire. Planification et gestion du plan d'action. Suivi personnalisé par un Energy Manager.	OPEPACKO1	300€ HT /PDL
	Abonnement Pack Or (> 20 PDL) Accompagnement complet : Inclut tous les services des Packs Bronze et Argent, plus un rapport intermédiaire. Planification et gestion du plan d'action. Suivi personnalisé par un Energy Manager.	OPEPACKO2	260€ HT /PDL
Rapport energy management OPEN		OPERAPPORTTEM	400€ HT
Formation plateforme energy management OPEN		OPEFORMTNLOG	100€ HT

6 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL



Fiabilité



Proximité



Livraison



Expertise solutions



Personnalisation



Services

rexel.fr

Réseaux Rexel SCT Batiselec & ESPACE ELEC.

Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros RCS Paris 309 304 616 - Mars 2025